

Indsatsplan ved brand

Forsorgscenter Viborg, Vibohøj
Rørsangervej 5
8800 Viborg

Fordelingsliste for indsatsplan	Side 1
Brand og evakueringsinstruks	Side 2
Beskrivelse af sted	Side 3
Varslings og evakueringsinstruks	Side 4
Oversigtsplan	Side 5
Vigtige telefonnumre	Side 6

Fordelingsliste for indsatsplan

Plan Nr.	Placeret	Ansvarlig	Dato
	Beredskabsplan.viborg.dk	Leder/teamleder	
2	Brandskabet	Leder/teamleder	
3	Ringbind i modtagelsen	Leder/teamleder	
4			
5			
6			
Ansvarlig for oprettelse og vedligehold: Dokument oprettet d. 01.12.2022 Revideret September 2025		Afdelingsleder: Michael Vestergaard Hansen Teamleder: Jane Bruun Serup LokalMED	



Brand- og evakueringsinstruks

Forsorgscenter Viborg, Vibohøj
Rørsangervej 5
8800 Viborg

Foretag varsling/evakuering.

Advar personer i bygningsafsnittet omkring dig

Anvis flugtveje

Vær sikker på alle evakueres

Søg til samlingssted __Parkeringspladsen foran montagen__

Tilkald brandvæsenet - RING 1-1-2

Oplys

- Hvad er der sket
- Er der tilskadekomne - hvor mange
- Adressen og telefonnummer der ringes fra (Se foroven)

Iværksæt rednings- og slukningsarbejde

Hvis det er sikkert og forsvarligt

Hvis det ikke er sikkert at slukke branden - forsøg at begrænse den ved lukning af døre og vinduer

Modtag brandvæsenet

Oplys

- Er der tilskadekomne eller personer der ikke er kommet i sikkerhed
- Hvor det brænder
- Brandens omfang
- Hvor der er adgangsveje
- Udlever oversigtsplan



Midtjysk Brand & Redning - Myndighed og forebyggelse - tlf.: 89 70 35 99 – mogf@mjbr.dk

Forsorgscenter Viborg, Vibohøj indeholder i 2024 58 døgnpladser. Antal medarbejdere: ca. 30.

Centret er opdelt i 6 bo-enheder/afdelinger:

A-fløj med 12 små lejligheder med egen indgang.

B-fløj med 14 små lejligheder med egen indgang.

C-fløj med 16 små lejligheder med egen indgang.

Skærmede pladser 4 stk. med eget toilet/bad.

Anneks med 5 værelser og dele køkkenstue/bad. Villa med 7 værelser og dele køkkenstue/bad.

Der lyder en brandalarm fra alarmanlægget/mobil tlf. der observeres brand, eller en beboer kalder og fortæller at der er brand.

A-fløjen:

- Alarmen går ikke direkte til Midtjysk Brand og Redning, men alarmerer på alarmanlæg ved modtagelsen.
- Personalet modtager varsel på mobiltelefon.
 - 1) Værelset angivet på mobiltelefon kontrolleres. Er der brand rekvireres MJBR ved brandtryk eller ved opkald til 112 fra mobiltelefon.

B-fløjen:

Alarmen går direkte til Midtjysk Brand og Redning, samtidig får personalet varsel på vores mobil tlf., samt alarmering på alarmanlæg ved modtagelsen.

C-fløjen:

Alarmen går direkte til Midtjysk Brand og Redning, samtidig får personalet varsel på vores mobil tlf., samt alarmering på alarmanlæg ved modtagelsen.

Skærmede pladser:

Alarmen går direkte til Midtjysk Brand og Redning, samtidig får personalet varsel på vores mobil tlf., samt alarmering på alarmanlæg ved modtagelsen.

Anneks — Villa — Herberg:

Der er installeret røgalarmer, som kun alarmerer lokalt.

- 1) Området kontrolleres. Er der brand rekvireres MJBR ved brandtryk eller ved opkald til 112 fra mobiltelefon.

Køkken — Adm. Gang - Modtagelsen - Mødelokaler — Skurvogn:

Der er installeret røgalarmer, som kun alarmerer lokalt.

- 1) Området kontrolleres. Er der brand rekvireres MJBR ved brandtryk eller ved opkald til 112 fra mobiltelefon.

Varsling af kolleger:

- Alarm går direkte på de pers. mobiler, som er aktive i Tunstall alarmsystemet. (Runnere).

Varsling af beboere:**A-fløjen**

- Beboerne varsles lokalt.
- Bank på dørene og sikre at alle kommer ud af værelserne.

B-fløjen

- Beboerne varsles lokalt.
- Bank på dørene og sikre at alle kommer ud af værelserne.

C-fløjen

- Beboerne varsles lokalt.
- Bank på dørene og sikre at alle kommer ud af værelserne.

Skærmede pladser

- Beboerne varsles lokalt.
- Bank på dørene og sikre at alle kommer ud af værelserne.

Anneks — Villa — Herberg

- Tag kompresserhorn med over til brandstedet.
- Bank på dørene og sikre at alle kommer ud af værelserne.

Administrationsgangen - Fællesarealer

- Personalet varsles lokalt.
- Bank på dørene og sikre at alle kommer ud af lokalerne.

Køkken — Adm. Gang - Modtagelsen - Mødelokaler

- Personalet varsles lokalt.
- Bank på dørene og sikre at alle kommer ud af lokalerne.


Foretag evakuering

- Alle personer forlader bygningen ved at benytte nærmeste flugtvej jvf. anvisning.
- I bygningen der brænder, sikres det at alle kommer ud.

Procedure

- Bank på alle døre på den ene side, råb der er brand og ud af bygningen. For enden vendes om og dørene åbnes på vej tilbage og sikre at der ingen er på værelset.
- Hvis der er flere personaler kan begge sider af fløjen tages på en gang. Ellers fortsættes på den anden side.
- Iværksæt rednings- og slukningsarbejde hvis det er sikkert og forsvarligt. Forsøg at begrænse branden ved at lukke (IKKE LÅSE) døre og vinduer.
- Ved alle afdelinger er placeret pulverslukkere

	LOFT	2. ETAGE	
SITUATIONSPLAN	STUEN	1. ETAGE	TERRÆN/BETJENING
	KÆLDER	1. UNDERETAGE	

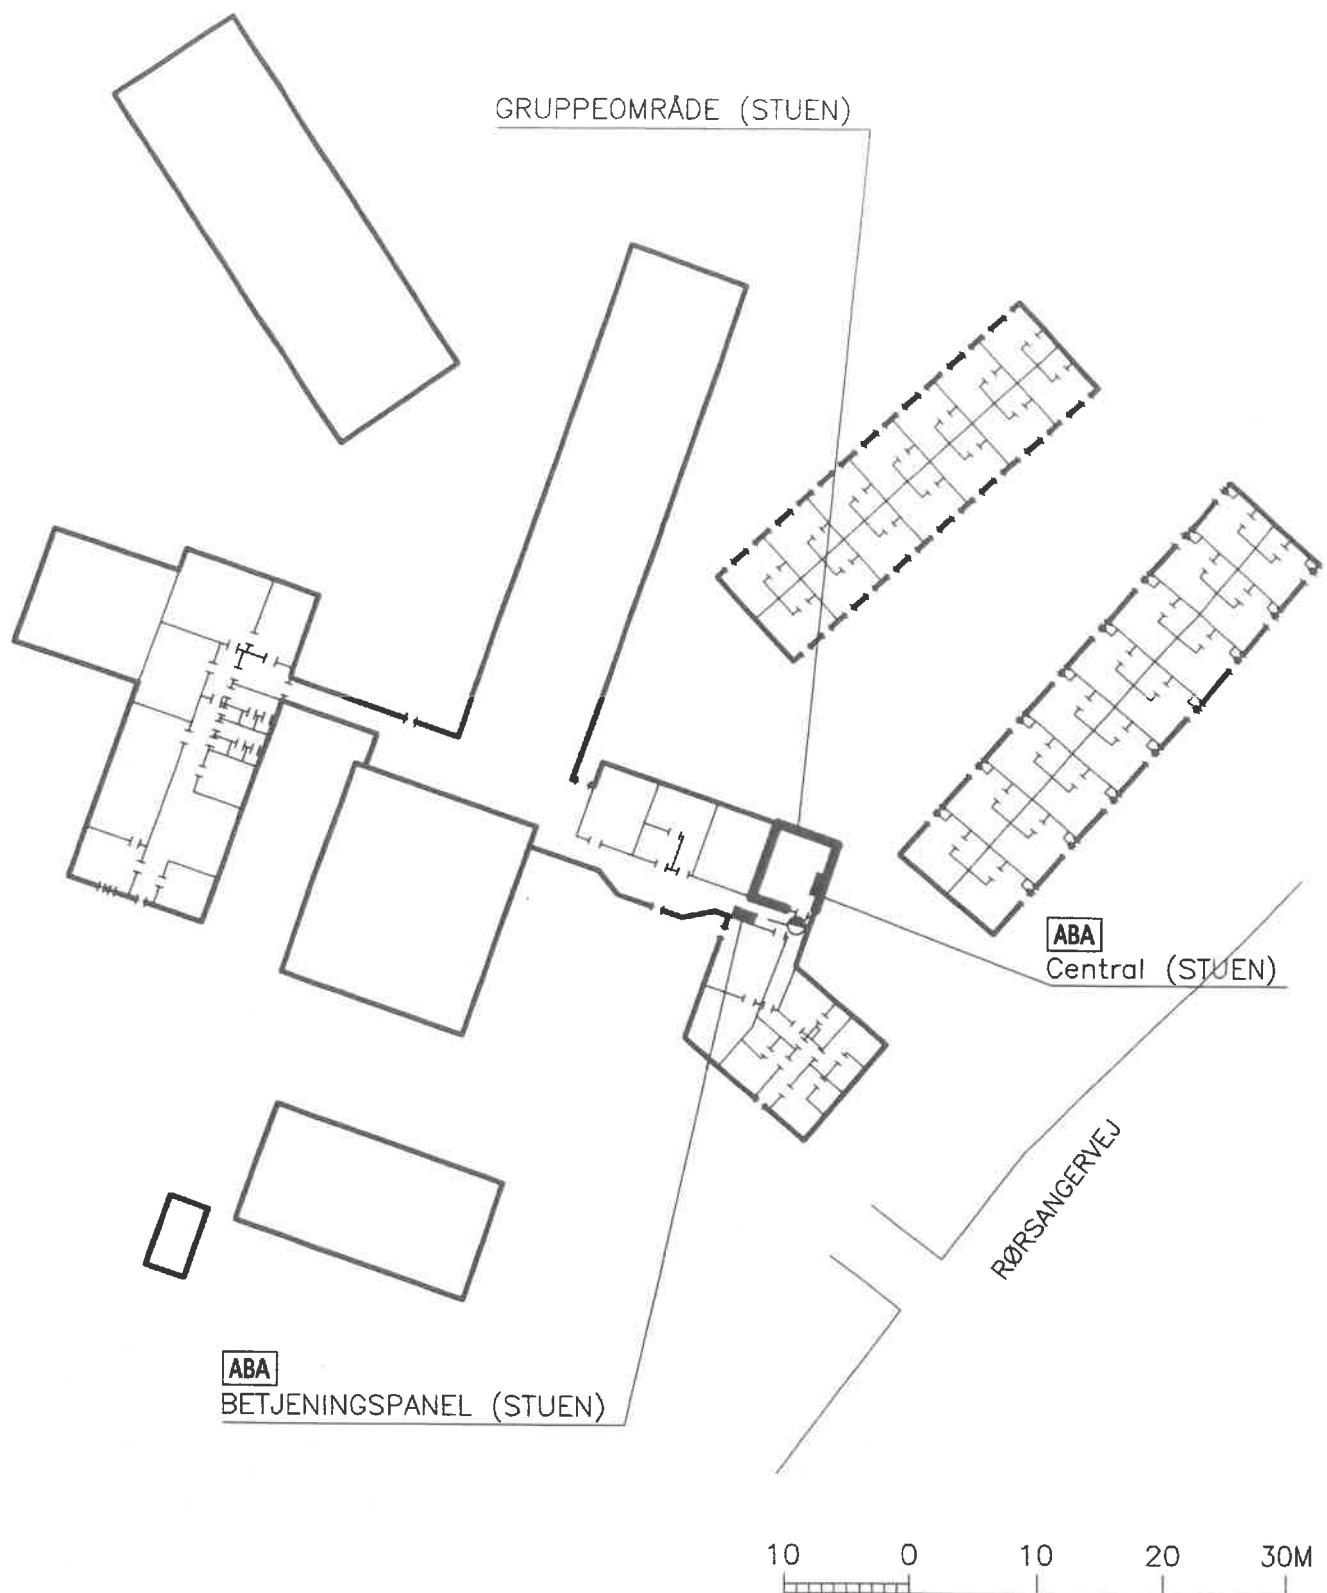

SITUATIONSPLAN					FOR AUTOMATISK BRANDALARMANLÆG		
VIRKSOMHEDENS NAVN OG TILKALDEADRESSE					STYRINGER:		GRUPPE NR. 1
VIBOHØJ RØRSANGERVEJ 5, 8800 VIBORG					SE STYRINGSMATRIX		
INST.NR. 232.399	DATO 11.05.202	MÅLSTOK 1:600	INSTALLATØR BE-Installationer		TEGN. AF CAD Partner		

Vigtige telefonnumre

**Forsorgscenter Viborg, Vibohøj
Rørsangervej 5
8800 Viborg**

Vedrørende	Myndighed/firma	Telefon
Viborg kommune	HR-afdelingen/ Psykolog i dagtimerne	41 71 90 45 41 71 90 50
Falck Healthcare, krisehjælp	Døgnbemandet (Leder rekvirerer)	70 10 20 12
Midtjysk, Brand & Redning		89 70 35 99
Viborg Politi		96 14 14 48
Skadestue/Lægevagt		70 11 31 31
Leder af område	Gitte Rafn Jensen	22 12 47 95
Leder af tilbud/sted	Michael Vestergaard Hansen	87 87 75 26/ 21 41 61 20
Teamleder	Jane Bruun Serup	87 87 75 18/ 20 71 66 09
Ekstern telefonliste		
Brandalarm-anlæg	BE Installationer	86 60 00 15
Elevator		
Elforsyning		
EInstallation	BE Installationer	86 60 00 15
Bygningsforsikring	Thomas Harboe Sørensen Viborg Kommune	87 87 89 74
Pedel	Kurt	30 59 05 79